

// SCALDASALVIETTE AD ACQUA



// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
Для подключения к системе ГВС или отоплению

Pressione di collaudo in laboratorio 15 Bar
Testing pressure in laboratory 15 bars
Испытательное давление в лаборатории - 15 бар.

Pressione di collaudo standard 8 Bar
Standard testing pressure 8 bars
Стандартное испытательное давление - 8 бар.

Pressione di esercizio massima 6 Bar
Maximal working pressure 6 bar
Максимальное рабочее давление - 6 бар.

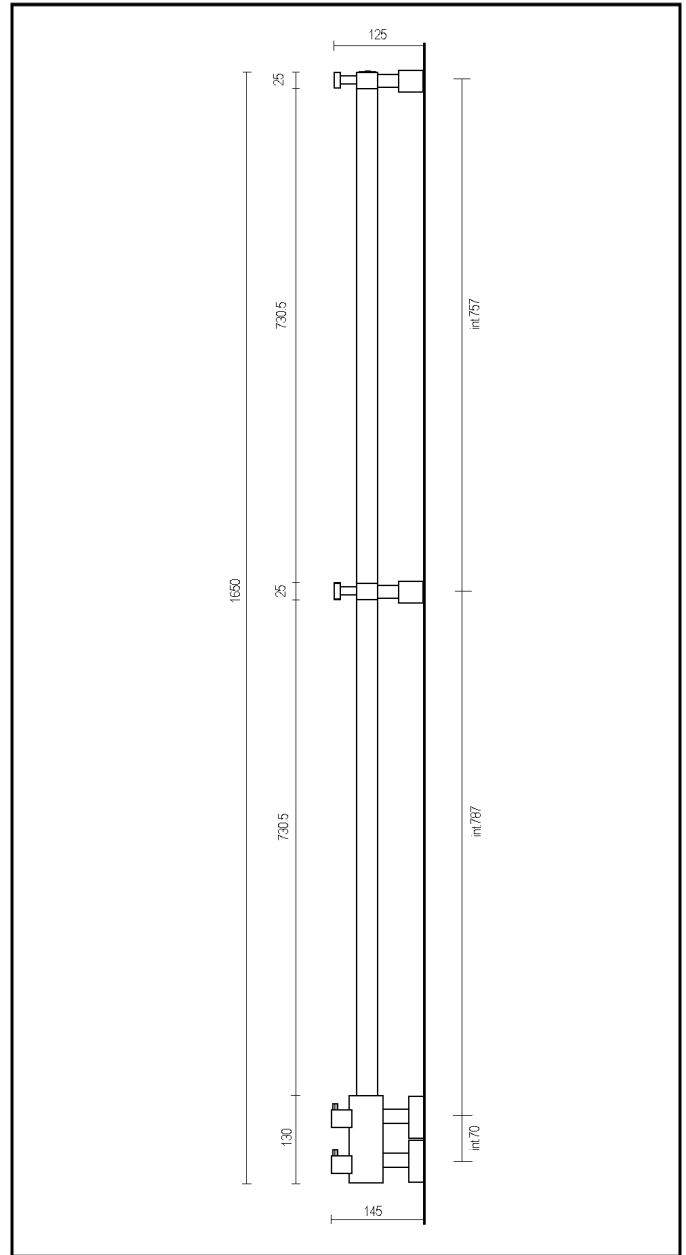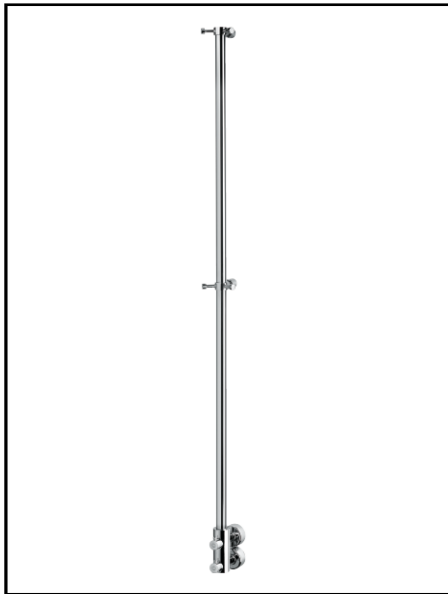

// ARCOBALENO

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt ($\Delta T50^{\circ}C$) Watt ($\Delta T50^{\circ}C$)	Btu Btu	Peso Weight
416/L	1650mm	145mm	70mm	105	358	5,6kg

<ul style="list-style-type: none"> - Asta appendi accappatoio riscaldata, in tubo tondo \varnothing 32 - Altezza 1650 mm - Rubinetti M da . (con eccentrico), interasse 70 mm - Installazione in posizione verticale o orizzontale 	<ul style="list-style-type: none"> - Bath robe heated hanger staff in round \varnothing 32 pipe - Height 1650 mm - $\frac{1}{2}$ M taps (with eccentric), interaxis 70 mm - Vertical or horizontal installation position 	<ul style="list-style-type: none"> - Полотенцесушители - вешалка для халата из круглой трубки (сантехническая латунь) сечением \varnothing 32, - Высота 1650 мм - Подключение-1/2" внешняя резьба (с эксцентриком), расстояние между осями 70 мм - Вертикальная или горизонтальная установка
---	--	---

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.

// SCALDASALVIETTE AD ACQUA

// WATER HEATED TOWEL RAIL // ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ

DA COLLEGARSI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TO BE CONNECTED TO THE HEATING SYSTEM
Для подключения к системе ГВС или отоплению



Pressione di collaudo in laboratorio 15 Bar
Testing pressure in laboratory 15 bars
Испытательное давление в лаборатории - 15 бар.

Pressione di collaudo standard 8 Bar
Standard testing pressure 8 bars
Стандартное испытательное давление - 8 бар.


Pressione di esercizio massima 6 Bar
Maximal working pressure 6 bar
Максимальное рабочее давление - 6 бар.

Per ΔT diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$
For ΔT different from 50°C use the formula: $Q=Q_n (\Delta T/50)^n$

Watt= Kcal/h \div 0,860
Kcal/h= Watt x 0,860

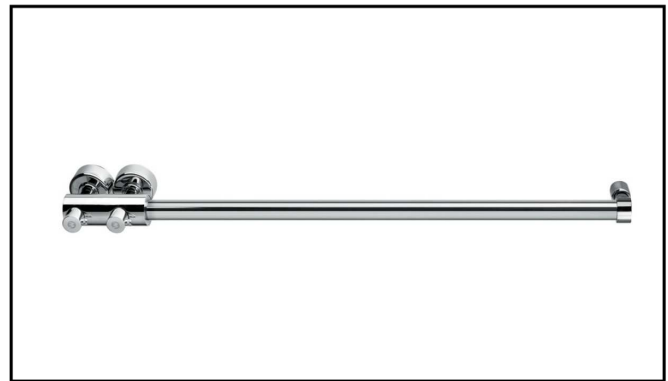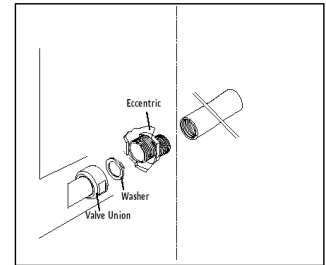

- Installazione in posizione orizzontale
- Mounting position horizontally

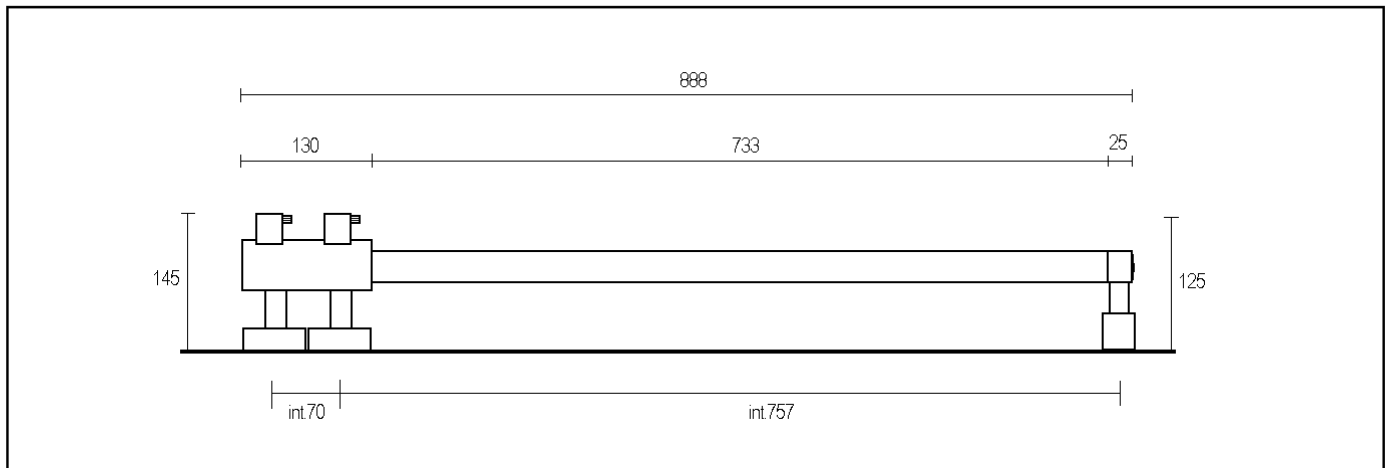

// ARCOBALENO

Modello Model	Altezza Height	Larghezza Width	Interasse Con. centre	Watt ($\Delta T 50^{\circ}\text{C}$) Watt ($\Delta T 50^{\circ}\text{C}$)	Btu Btu	Peso Weight
416/S	145mm	888mm	70mm	57	194	4,4kg

- Asta appendi accappatoio riscaldata, in tubo tondo \varnothing 32
- Altezza 888 mm
- Rubinetti M da 1/2 (con eccentrico), interasse 70 mm
- Installazione in posizione verticale o orizzontale

- Bath robe heated hanger staff in round \varnothing 32 pipe
- Height 888 mm
- 1/2 M taps (with eccentric), interaxis 70 mm
- Vertical or horizontal installation position

- Полотенцесушители - вешалка для халата из круглой трубы (сантехническая латунь) сечением \varnothing 32,
- Высота 888 мм
- Подключение-1/2" внешняя резьба (с эксцентриком), расстояние между осями 70 мм
- Вертикальная или горизонтальная установка

Le misure si intendono indicative e devono essere verificate in sede di installazione. I dati tecnici riportati nella presente documentazione non sono impegnativi. MARGAROLI SRL si riserva di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto.
The measures showed are indicative and must be verified before installation. Technical data shown in this booklet are not binding. MARGAROLI SRL shall have the right to introduce at any whatever modifications deemed necessary to the improvement of the product.